



## CAURUĻVADU (ARĪ GĀZESVADU) ŠĶERSOŠANA

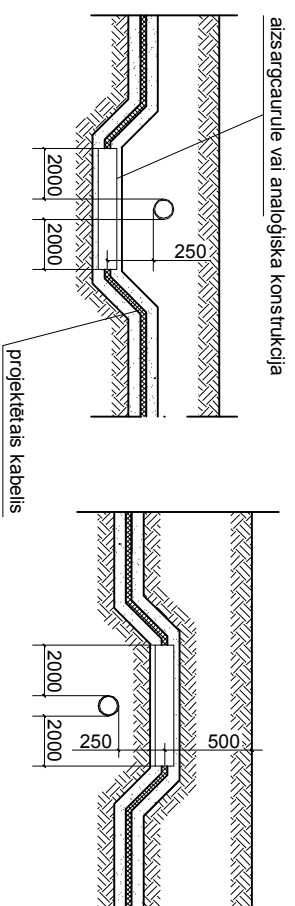

Ja netiek lietotas aizsargcaurules vai analogiskas konstrukcijas vieta, kur projektētā kabeļa trase šķērso cauruļvadus (to skaitā arī gāzesvadus), tad minimālais vertikālais attālums starp kabeļiem un cauruļvadu ir 500 mm.


## SILTUMTRASES ŠĶERSOŠANA

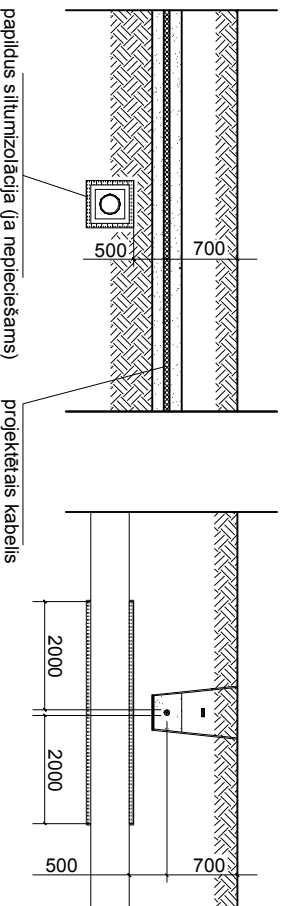

Pie apgrūdinātiem apstākļiem attālumu starp kabeļu līniju un siltumtrases konstrukcijām iespējams samazināt līdz 250 mm.


Siltumtrasei 2 m attālumā, no maļņiem trases kabeļiem jābūt tādai siltumizolācijai, lai augstnes temperatūra nepārsniegtu vasaras maksimumu vairāk par 10 °C, un ziemas minimumu vairāk par 15 °C. Ja šīs prasības nav iespējams izpildīt, jātkojas saskaņā ar aktuālās redakcijas EIN punktu 2.3.96.

## IELU, CEĻU UN LAUKUMU ŠĶERSOŠANA

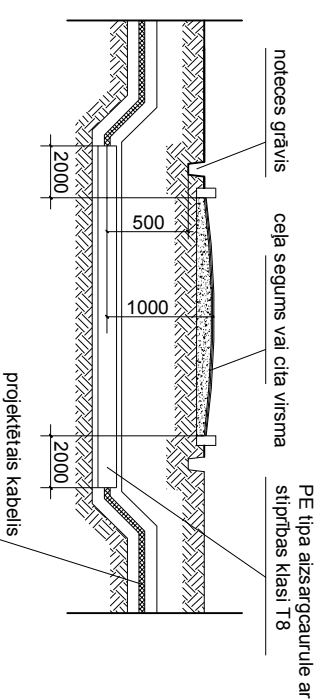

Kabeļu līnijās, kas šķērso ielas, ceļus vai laukumus, jāievieto aizsargcaurules vai analogiskas konstrukcijas visā šķērsojamās būves garumā, ieskaitot arī būvju aizsargjoslas. Vispārīgā gadījumā, kad aizsargjoslas nav noteiktas, kabeļi jāaizsargā arī 2 m garā posmā pirms un pēc mēģe to būvju šķērsošanas.


## PROJEKTĒTAIS KABELIS TRANŠEJĀ

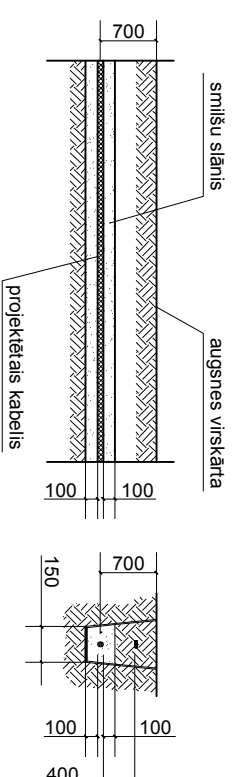

Kabeļu guldīšanas dziļumu ir pieļaujams samazināt līdz 500 mm trases daļās, īsakās par 5 m, kur kabeļu trase šķērso pazemes būves (pie noteikuma, ka kabeļi nodrošina ar mehānisko aizsardzību) vai pie ievadiem ēkās.

Vietās, kur kabeļa trase šķērso ielas, ceļus un laukumus minimālais guldīšanas dziļums ir 1 m.


## CITU KABEĻU TRASU ŠĶERSOŠANA

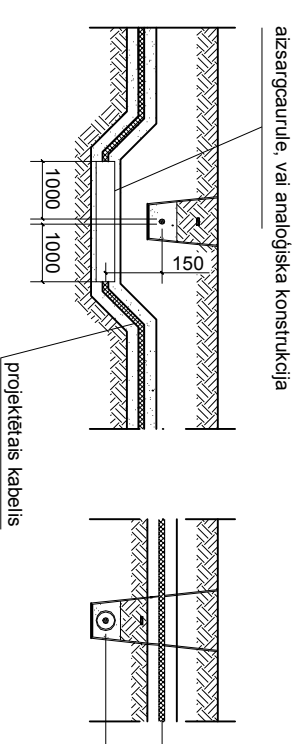

Ja netiek lietotas aizsargcaurules vai analogiskas konstrukcijas vieta, kur projektētā kabeļa trase šķērso citus kabeļus, tad minimālais vertikālais attālums starp kabeļiem ir 500 mm.

Šķērsojumos sakaru kabeļiem jābūt izvietotiem virs spēka kabeļiem, un lielāka sprieguma spēka kabeļiem jāatrodas zem zemāka sprieguma spēka kabeļiem.

1. Zemsprieguma kabelis;
2. Cits tā paša līnijas zemsprieguma spēka kabelis vai kontroles kabelis
3. Brīdinājuma lēme



<b>Pasūtītājs:</b> Apes novada Virešu pagasta pārvalde Reģ. Nr. 90010199241 "Vecvireši", Virešu pagasts, Apes novads LV-4355		<b>Objekts:</b> "Bioloģisko atkritumu iekārtu uzstādīšana bērnu dārzam"		
<b>Adrese:</b> "Vireši, Virešu pagasts, Apes novads"		Rīga, Kaļienes iela 22a Tālrunis: +371 67322333 Fakss: +371 67828366		
ELT sad vad.	Uldis Alzupietis	05.01.2015	Lapas nosaukums:	Līguma Nr.: BJ2013-10-11-V
Izstrādāja	Ingars Timofejevs	05.01.2015	Inženierkomunikāciju šķērsojumi	Arhīva Nr.: B15-01
			Mērogs b.m.	Stadija
				Lapas
				Ras. Nr
				TP
				ELT-4