



## CAURUJVADU (ARĪ GĀZESVADU) ĶĒRSO ANA

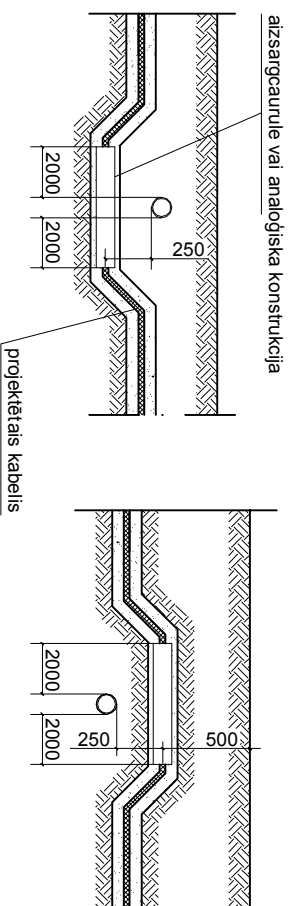

Ja netiek lietotas aizsargcaurules vai analogiskas konstrukcijas vieta, kur projektēta kabeļa trase ķērso cauruļvadus (to skaitā arī gāzesvadus), tad minimālais vertikālais attālums starp kabeļiem un cauruļvadu ir 500 mm.


## SILTUMTRASES ĶĒRSO ANA

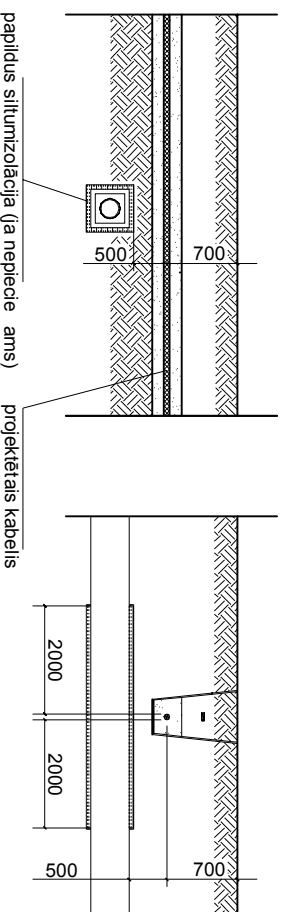

Pie apgrūdinātiem apstākļiem attālumu starp kabeļu līnijām un siltumtrases konstrukcijām iespējams samazināt līdz 250 mm.


Siltumtrasei 2 m attālumā no malējiem trases kabeļiem jābūt tādai siltumizolācijai, lai augšnes temperatūra nepārsniegtu vasaras maksimālu vairāk par 10 °C, un ziemas minimumu vairāk par 15 °C. Ja šīs prasības nav iespējams izpildīt, jārkopojas saskaņā ar aktuālās redakcijas EIN punktu 2.3.96.

## IELU, CEĻU UN LAUKUMU ĶĒRSO ANA

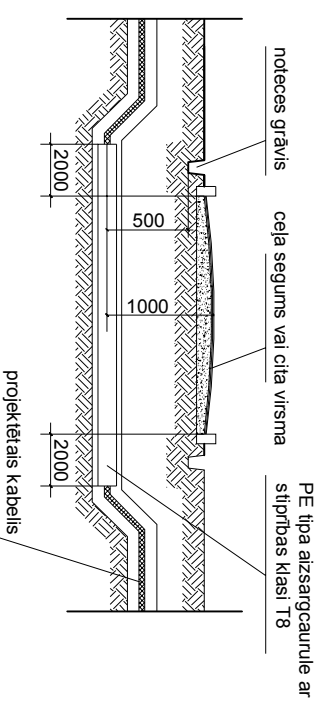

Kabeļu līnijas, kas ķērso ielas, ceļus vai laukumus, jāievieto aizsargcaurulēs vai analogiskās konstrukcijas visā ķērsojamās būves garumā, ieskaitot arī būvju aizsargjoslas. Vispārīgā gadījumā, kad aizsargjoslas nav noteiktas, kabeļi jāaizsargā arī 2 m garā posmā pirms un pēc minēto būvju ķērsošanas.


## PROJEKTĒTAIS KABELIS TRAN EJĀ

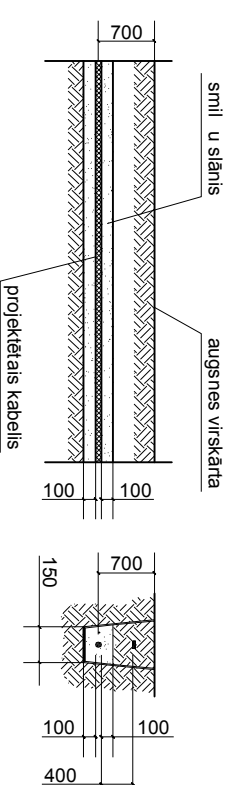

Kabeļu guldītis anas dziļumam ir pieļaujams samazināt līdz 500 mm trases daļās, īsakās par 5 m, kur kabeļu trase ķērso pazemes būves (pie noteikuma, ka kabeļi nodrošina mehānisko aizsardzību) vai pie leņķiem ēkās.

Vietās, kur kabeļa trase ķērso ielas, ceļus un laukumus minimālais guldītis anas dziļums ir 1 m.


## CITU KABEĻU TRASU ĶĒRSO ANA

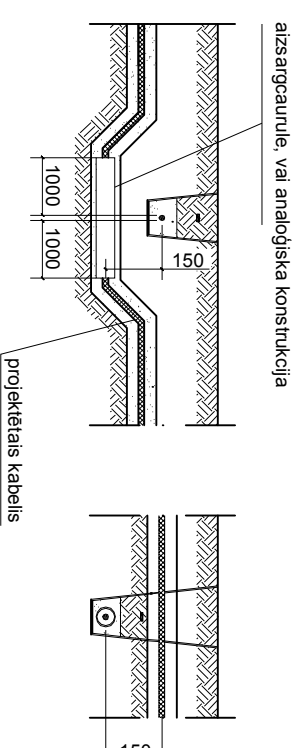

Ja netiek lietotas aizsargcaurules vai analogiskas konstrukcijas vieta, kur projektēta kabeļa trase ķērso citus kabeļus, tad minimālais vertikālais attālums starp kabeļiem ir 500 mm.

Ķērsojumos sakaru kabeļiem jābūt izvietotiem virs spēka kabeļiem, un lielāka sprieguma spēka kabeļiem jāatrodas zem zemāka sprieguma spēka kabeļiem.

1. Zemsprieguma kabelis;
2. Cits tā paša īpašnieka zemsprieguma spēka kabelis vai kontroles kabelis
3. Brīdinājuma lente



<b>Pasūtītājs:</b> Apes novada Vīrešu pagasta pārvalde Reģ. Nr. 90010199241, "Vecvīreši", Vīrešu pagasts, Apes novads LV-4355		<b>Objekts:</b> "Bioloģisko attīrīšanas iekārtu uzstādīšana Sīkšņu skolai"	<p>Rīga, Kaļveņes iela 22a Tālrunis: +371 67322333 Fakss: +371 67828366</p>
<b>Adrese:</b> "Vīreši I, Vīrešu pagasts, Apes novads"		Līguma Nr.: BJ2013-10-11-V Arhīva Nr.: B15-01	
<b>Lapas nosaukums:</b>	<b>Inženierkomunikāciju šķērsojumi</b>		Mērogs b.m.
ELT sad.vad.	Uldis Aizupietis	05.01.2015	Stadija
Izstrādāja	Ingars Timofejevs	05.01.2015	Lapas
			Ras. Nr
			TP
			ELT-4